




Promat



PROMASTOP®-M Yangın Durdurucu Harç Ürün Uygulama Klavuzu

www.promat.com



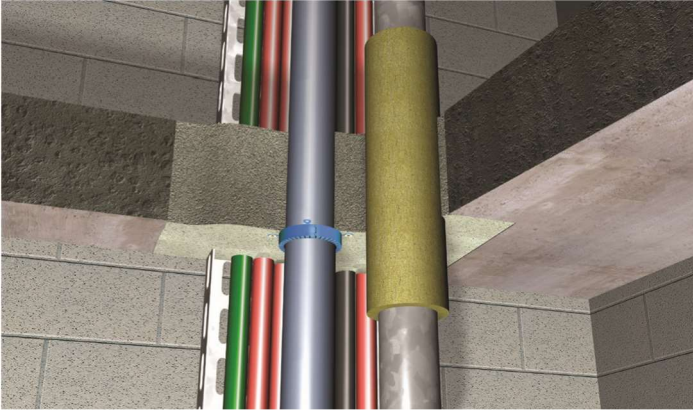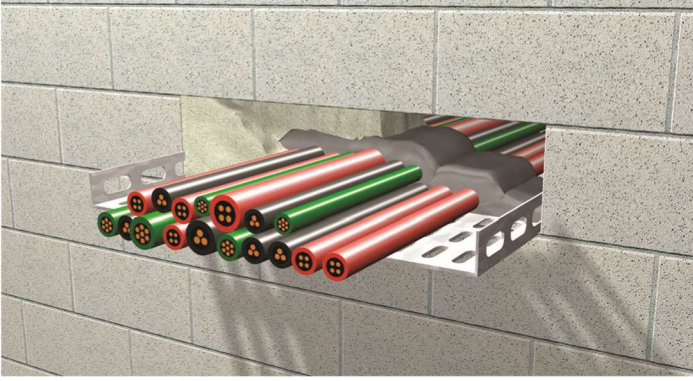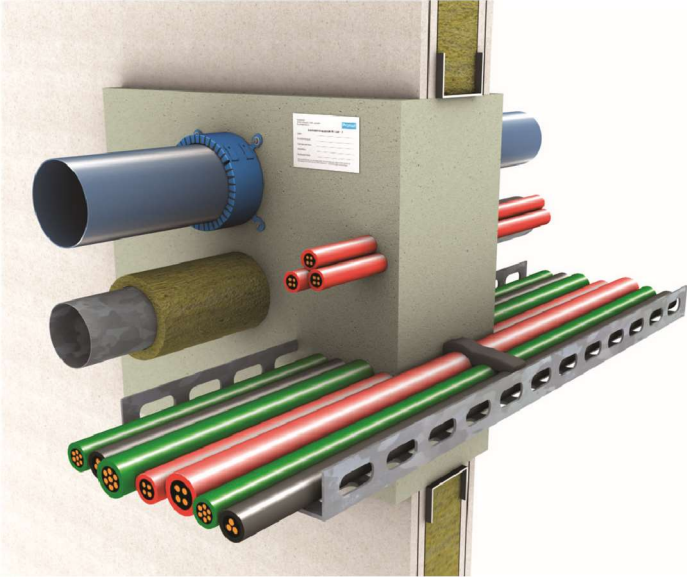

PROMASTOP®-M çatlak oluşmadan bağlanan çimento esaslı, yangın durdurucu harçtır.

Genel Bilgiler

- Dış mekan ve iç mekan kullanımına uygun çimento esaslı harç;
- El ile veya makine ile uygulanabilir
- Tavsiye edilen karışım oranları -
 - **El ile uygulama:**
 - Harç : su = 5 : 2.4 (=20 kg toz harç ile 23 litre harç karışımı elde edilir);
 - **Makine ile uygulama:**
 - Makine ayarlarına bağlıdır;
- PROMASTOP®-M yapışkan bir yapıya sahip olduğundan başüstü küçük alanlarda kolayca uygulanabilir.
- Vidalar için ön delim gerekmez.
- Onaylı yalıtım için, geçişlerin çevresinde yeterli boşluk olmalıdır, Herhangi bir boşluk olmaması durumunda mutlaka gerekli boşluklar oluşturulmalıdır.
- Uygulama sonrasında tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
- PROMASTOP®-M, 28 gün sonunda tamamen kürlenir.
- Uygulama yüzeyi ve ortam sıcaklığı en az +5°C, en çok +40°C olmalıdır.
- Emici tabakaları uygulama öncesinde mutlaka temiz su ile nemlendiriniz
- Açılan torbalar mümkün olduğunca hızlı kullanılmalıdır.. Kullanım sonrası torbalar hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
- Torbalar nemli olmayan ortamda depolanmalıdır.

Sistem Uygulama Bilgileri

Kablo, boru, kanal, busbar ve derz uygulamaları için ETA Raporu, Sınıflandırma raporu ve UL Sistem klavuzunu inceleyiniz.


Güvenlik Bilgileri

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istek üzerine temin edilebilir.

100 mm kalınlık ve 1 m² alan için Teorik Sarfiyat Verileri

	1 m ²	% 10 Kablo Yoğunluğu	% 20 Kablo Yoğunluğu	% 30 Kablo Yoğunluğu	% 40 Kablo Yoğunluğu
PROMASTOP®-M	kg	100	90	80	70
PROMASEAL®-AG	pc.	2.5	5	7.5	10


Uygulama Klavuzu

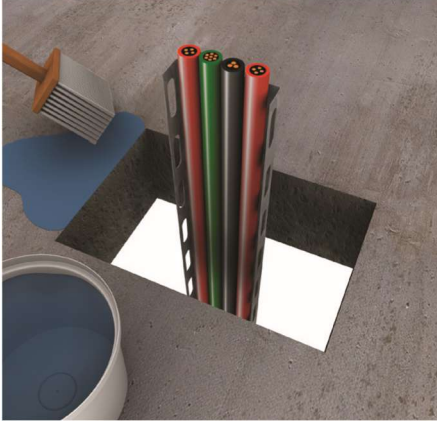

1. Açıklığı su ile temizleyin



2. Döşeme geçişlerinde yapılan uygulama öncesinde, döşeme içerisine her 30 cm de bir 50 mm döşeme içerisinde ve 50 mm de Promastop-M içerisinde olacak şekilde demir ankrajı yapın. Bu uygulama zorunlu değildir fakat uygulamanın sismik olarak dayanımlı olmasını sağlar. Duvar geçişlerinde ankraj uygulamasına gerek yoktur.

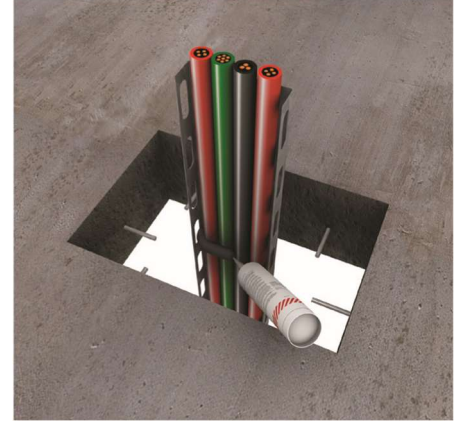

3. Kablo geçişleri çevresine Promaseal-AG intümesan mastik uygulayınız



4. Taşyünü plaka, ahşap veya yangına dayanımlı levhalar ile kalıp yapılmalıdır. Promastop-M harç, belirtilen oranlarda su ile karıştırılarak homojen bir karışım elde edilir.



5. Önceden hazırlanmış olan kalıp üzerine en az 10 cm kalınlıkta PROMASTOP®-M yerleştirilir. Duvar geçişlerinde ise, tek taraftan kalıp desteği yeterli olup, uygulamanın ertesi gününde kalıp desteği alınabilir.



6. Açıklığı düz bir yüzey elde edecek şekilde tesviyeleyin ve bilgi plakasını sabitleyiniz.

Kablolar, borular ve kanallara ait farklı uygulama detayları için Sınıflandırma Raporu ve UL Sistem Klavuzunu inceleyiniz.

Ürünler, yapı malzemesi genel talimatlarına ve özellikle de yangın durdurma kriterlerine uygun olarak geçerli ulusal test belgeleri ve onayları ile birlikte geçerli ulusal yapı yönetmeliklerine uygun olarak uygulanmalıdır. Ürünler yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından ve yalnızca kurulum yönergeleri, güvenlik bilgi formları, ulusal test sertifikaları ve onayları kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra uygulanabilir. Bu ürünün nasıl ve nerede kullanılacağı hakkında ek bilgi için lütfen Promat el kitabına başvurun veya yerel Promat temsilciniz ile iletişime geçin. İlgili tüm belgeler, yerel Promat ofisinden ücretsiz olarak edinilebilir. Gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.